


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

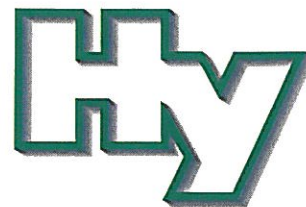

Hygiene Institut Postfach 10 12 55 45812 Gelsenkirchen

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co.
Betriebs KG
Lilienthalstr. 7
82205 Gilching

Besucher-/ Paketanschrift:
Rotthauer Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Durchwahl (0209) 9242-230
Telefax (0209) 9242-222
E-Mail c.schell@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-206078-11-SI
Vormals W-109999-03-SI
Sachbearbeiterin: Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, den 28.07.2011

PRÜFZEUGNIS (Umschreibung von Prüfzeugnis W-109999-03-SI)

EGOSILICON 300 für die Verwendung in Reinräumen

Durch einen Praxistest wurde aus hygienischer Sicht die Eignung von **EGOSILICON 300** für den Einsatz in Reinräumen gemäß Prüfbericht **W-109999-03-SI** vom 23.09.2003 / **W-206078-11-SI** vom 28.07.2011 bestätigt.

Voraussetzung dafür ist:

- dass die Aushärtung **EGOSILICON 300** abgeschlossen ist
- dass **EGOSILICON 300** nicht mehrere Tage mit Wasser in Kontakt kommt (z.B. Kondenswasserbildung)
- dass **EGOSILICON 300** gegen die eingesetzten Desinfektionsmittel beständig ist und
- dass **EGOSILICON 300** bestimmungsgemäß angewendet wird.

Aus hygienischer Sicht ist nach dem derzeitigen Wissensstand das Produkt EGOSILICON 300 für den Einsatz in Reinräumen und Lüftungskanälen geeignet.

Gelsenkirchen, den 28.07.2011

Der Direktor des Instituts
i.A.

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)



Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

